




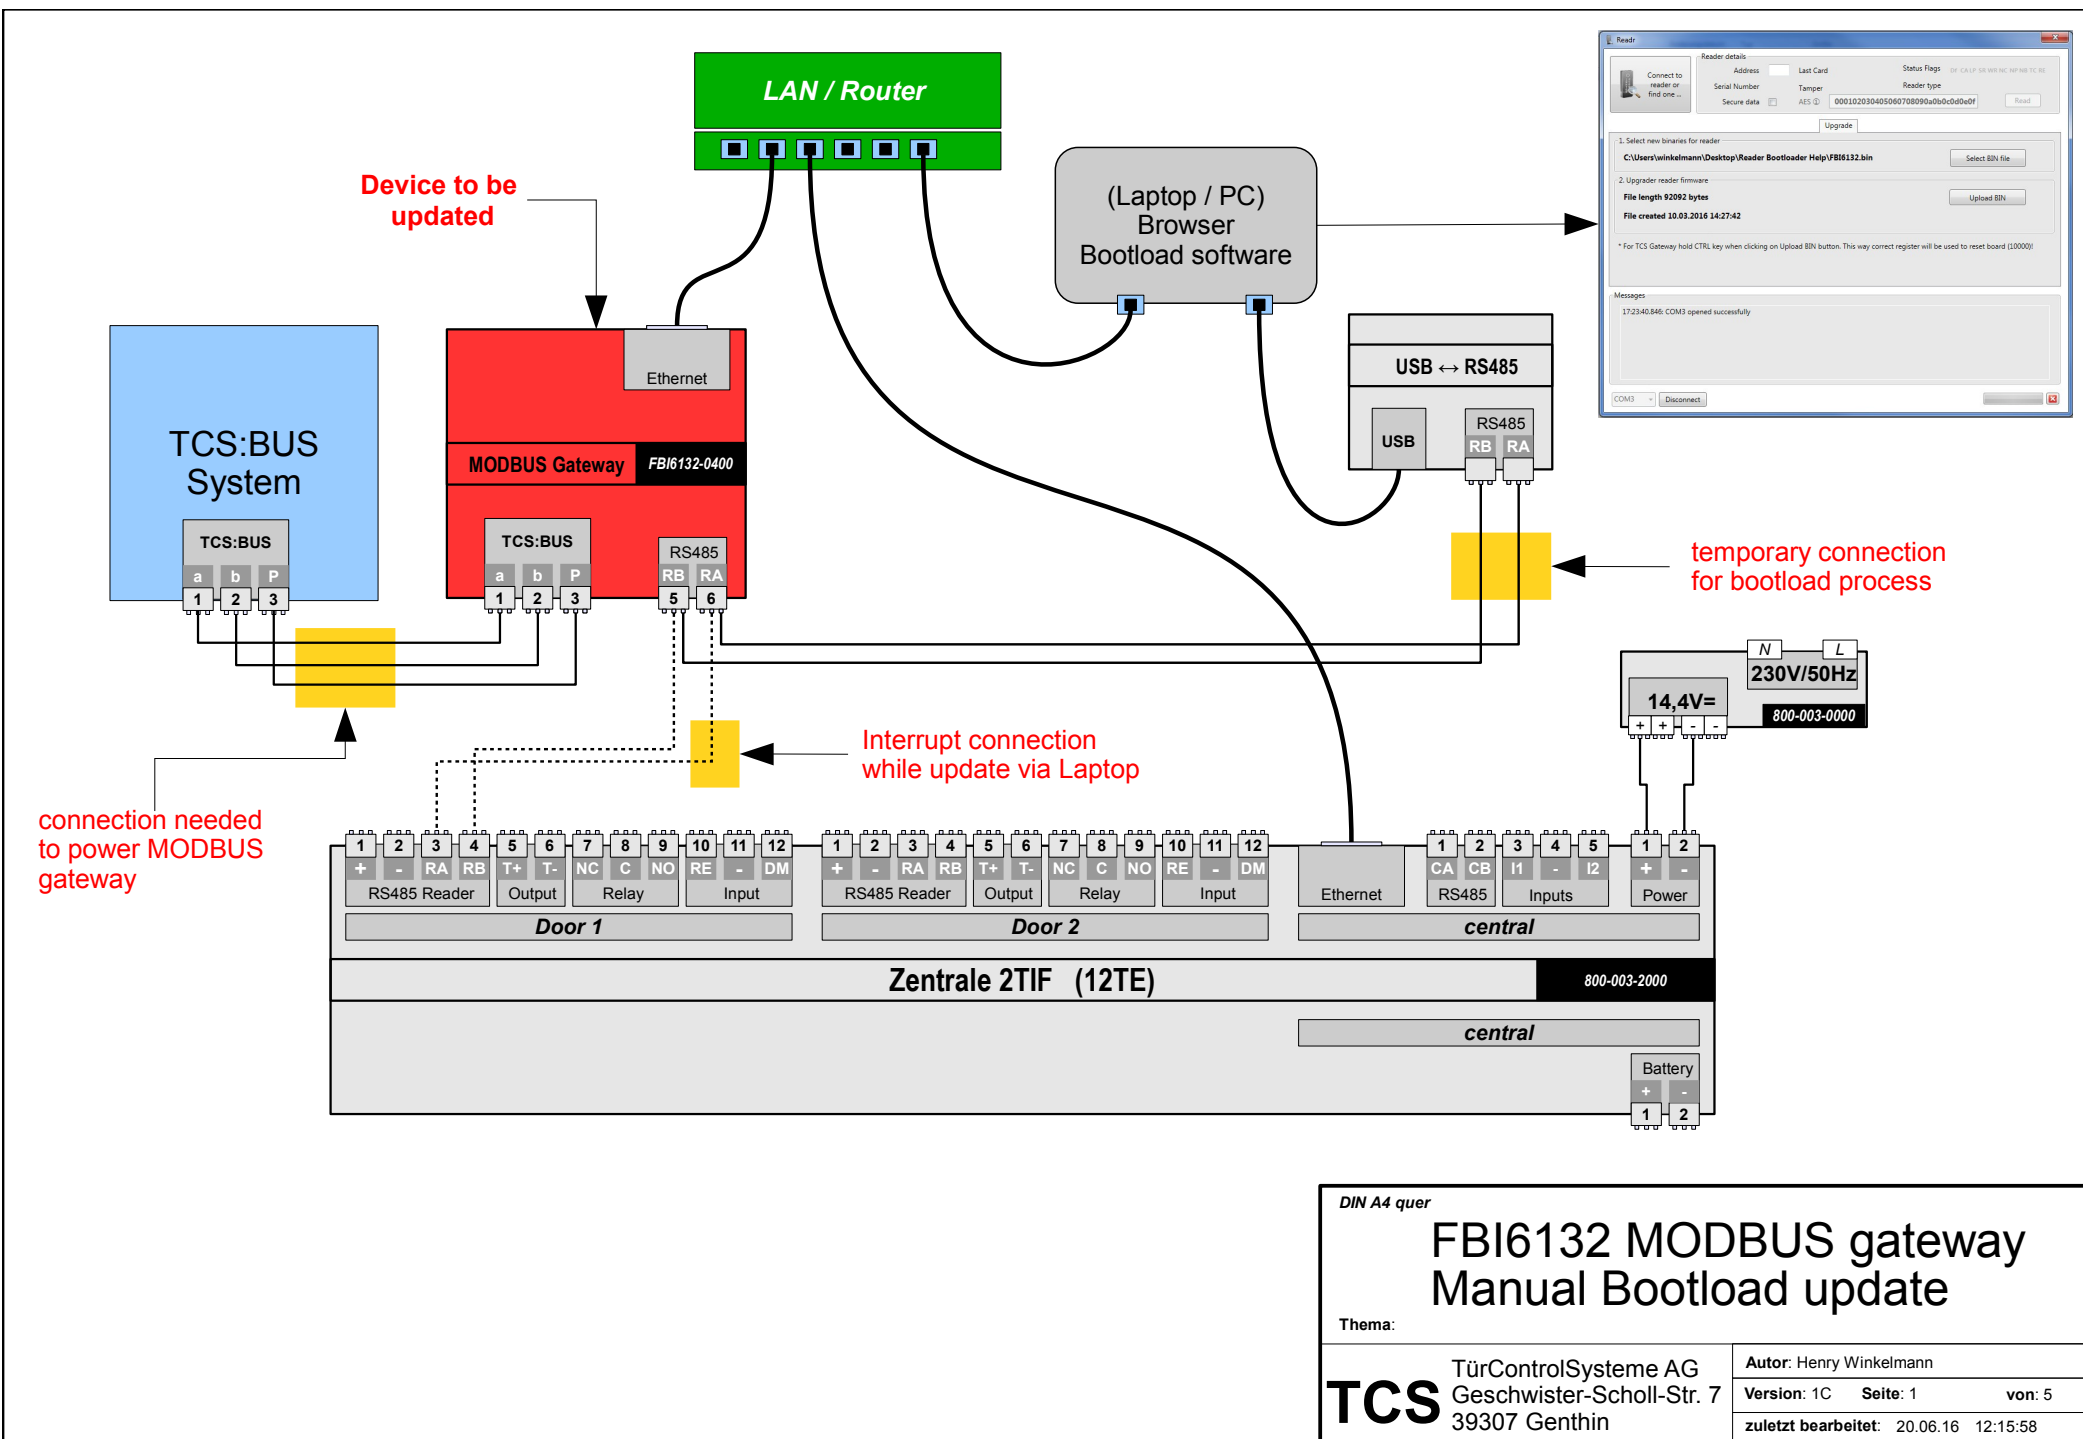

7 steps to bootload

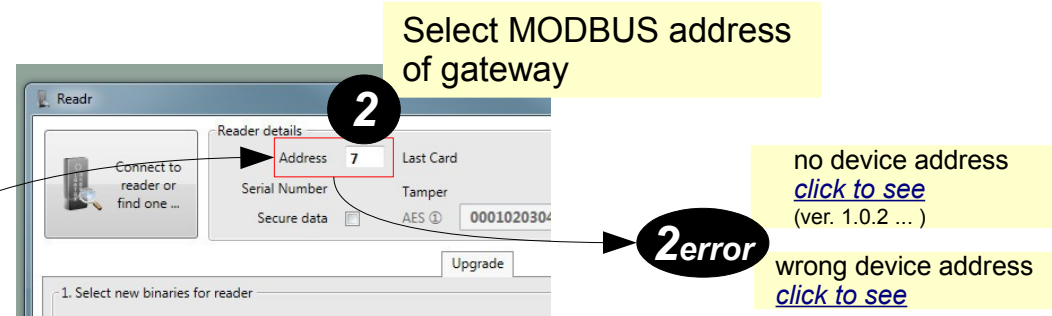


Start tool

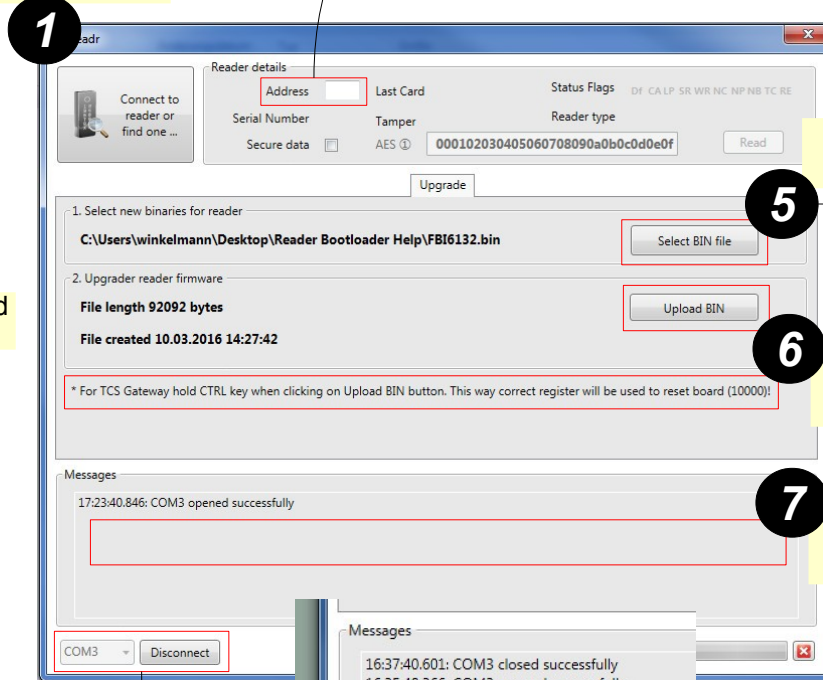


Select update file

Start update


View log file

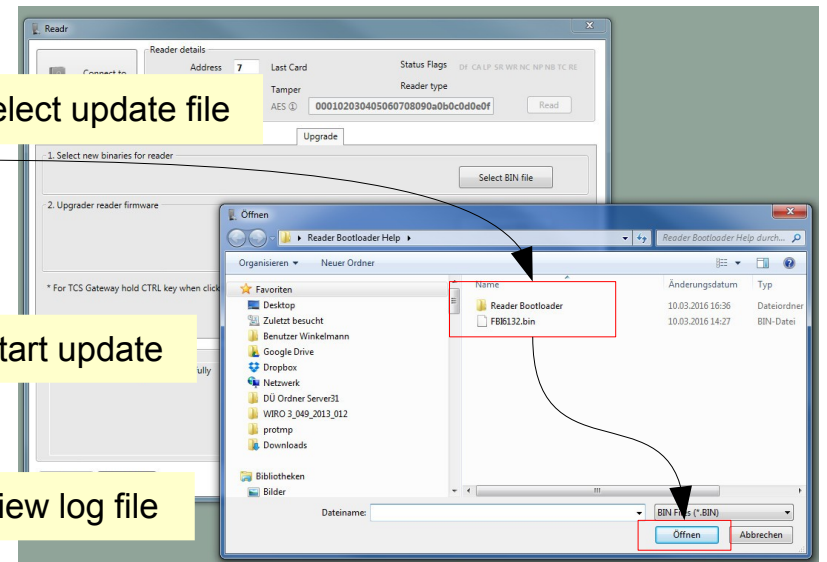

Select COM port for USB ↔ RS485 Interface and connect

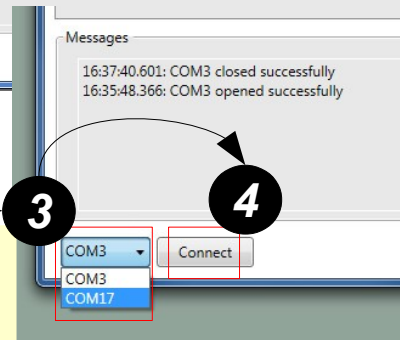


DIN A4 quer		FBI6132 MODBUS gateway	
Thema:		Autor: Henry Winkelmann	
TCS	TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 39307 Genthin	Version: 1C	Seite: 2 von: 5
		zuletzt bearbeitet: 20.06.16 12:15:58	

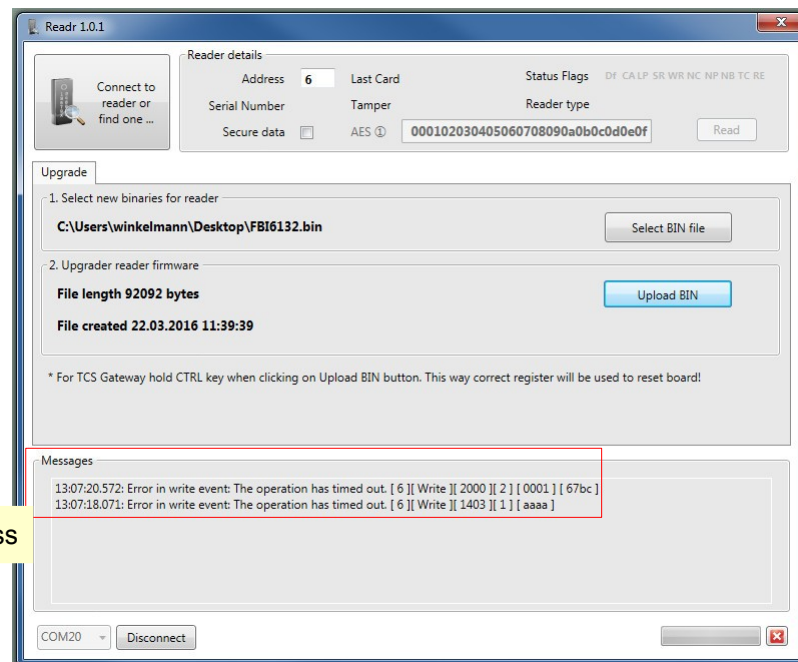

Wrong device address

[zurück](#)

DIN A4 quer		FBI6132 MODBUS gateway	
Thema:		Autor: Henry Winkelmann	
TCS	TürControlSysteme AG Geschwister-Scholl-Str. 7 39307 Genthin	Version: 1C	Seite: 3 von: 5
		zuletzt bearbeitet: 20.06.16 12:15:58	

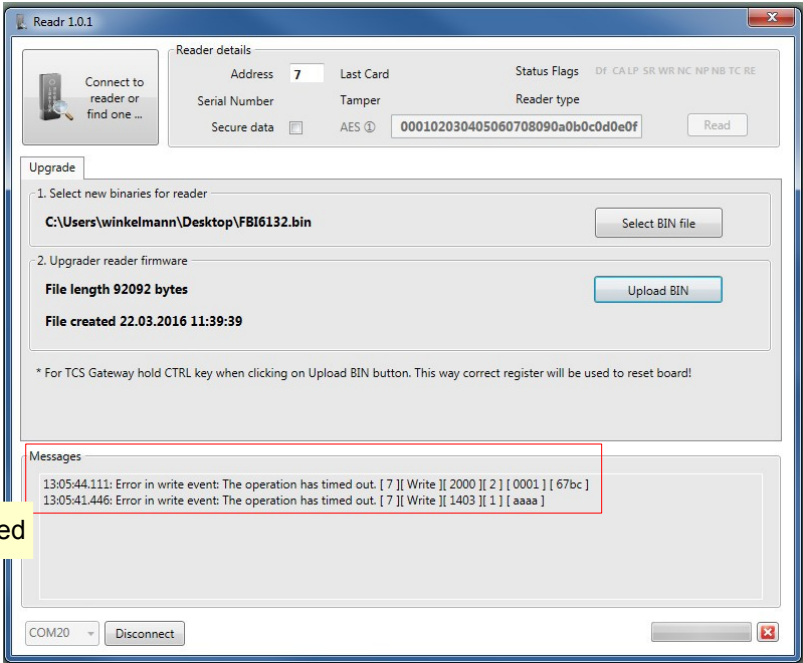

MODBUS disconnected

[zurück](#)

DIN A4 quer

FBI6132 MODBUS gateway


Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann

Version: 1C Seite: 4 von: 5

zuletzt bearbeitet: 20.06.16 12:15:58

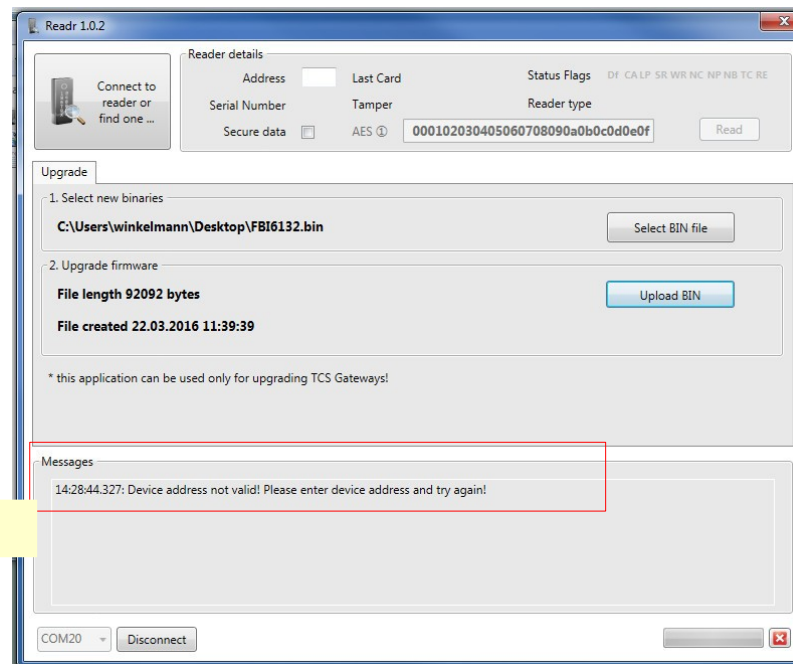

No device address

[zurück](#)

DIN A4 quer

FBI6132 MODBUS gateway

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann

Version: 1C Seite: 5 von: 5

zuletzt bearbeitet: 20.06.16 12:15:58